

PLANTA TÉRREO
Escala - 1:50

MEMORIAL DE CÁLCULO - POPULAÇÃO - TÉRREO			
OCUPAÇÃO: 1-2 - Indústria Alimentícia			
CRITÉRIO: nas áreas de produção foi considerado 1 pessoa/10 m² de área e os ambientes de apoio com 1 pessoa/7 m², as áreas sem permanência de pessoas foi dispensando no cálculo, de acordo com IN 09, Art. 12.			
	Área total (m²)	Critério	POPULAÇÃO
Copa Funcionários	13.55	7	2
Higienização caixas	10.25	7	2
Saída Ref. Frontas	8.12	7	2
			6

CALC. ROTAS DE FUGA - CIRCULAÇÃO - TÉRREO			
População Considerada	6		
Capacidade (C):	100		
Nº U.P. calculado (N):	1		
ADOTADO			
1	Circulação	1.35	2
1	Circulação	0.80	1
TOTAL DE U.P. ADOTADO			3
SITUAÇÃO			OK

CALC. ROTAS DE FUGA - PORTAS - TÉRREO			
População Considerada	6		
Capacidade (C):	100		
Nº U.P. calculado (N):	1		
ADOTADO			
1	Porta	0.90	1
1	Porta	1.20	2
TOTAL DE U.P. ADOTADO			3
SITUAÇÃO			OK


CALC. ROTAS DE FUGA - ESCADA / RAMPA - TÉRREO			
População Considerada	6		
Capacidade (C):	60		
Nº U.P calculado (N):	1		
ADOTADO			
1	Escada	0.80	1
TOTAL DE U.P. ADOTADO			1
SITUAÇÃO			OK

MEMORIAL DE CÁLCULO - POPULAÇÃO - SUPERIOR			
OCUPAÇÃO: 1-2 - Indústria Alimentícia			
CRITÉRIO: Nas áreas de produção foi considerado 1 pessoa/10 m² de área e os ambientes de apoio com 1 pessoa/7 m², as áreas sem permanência de pessoas foi dispensando no cálculo, de acordo com IN 09, Art. 12.			
	Área total (m²)	Critério	POPULAÇÃO
Preparação sobremesas	9.68	10	1
Preparação carnes	9.51	10	1
Preparação Acomp./legumes	9.31	10	1
Cocção	62.47	10	7
Higie. Louças e panelas	12.14	7	2
Generos alim.	29.37	7	5
Controle	5.20	7	1
Receb. Mercadoria	4.80	7	1
DML 01	5.40	7	1
Sala Nutri.	9.01	7	2
DML 02	4.28	7	1
Higie.	3.50	7	1
Envase	40.39	7	6
			30

CALC. ROTAS DE FUGA - CIRCULAÇÃO - SUPERIOR			
População Considerada	30		
Capacidade (C) :	100		
Nº U.P. calculado (N) :	1		
ADOTADO			
1	Circulação	1.15	2
1	Circulação	1.40	2
TOTAL DE U.P. ADOTADO			4
SITUAÇÃO			OK

CALC. ROTAS DE FUGA - PORTAS - SUPERIOR			
População Considerada	30		
Capacidade (C) :	100		
Nº U.P. calculado (N) :	1		
ADOTADO			
1	Porta	1.40	2
1	Porta	1.20	2
TOTAL DE U.P. ADOTADO			4
SITUAÇÃO			OK

CALC. ROTAS DE FUGA - ESCADA - SUPERIOR			
População Considerada			30
Capacidade (C):			60
Nº U.P. calculado (N):			1
ADOTADO			
1	Escada	1.40	2
TOTAL DE U.P. ADOTADO			2
SITUAÇÃO			OK

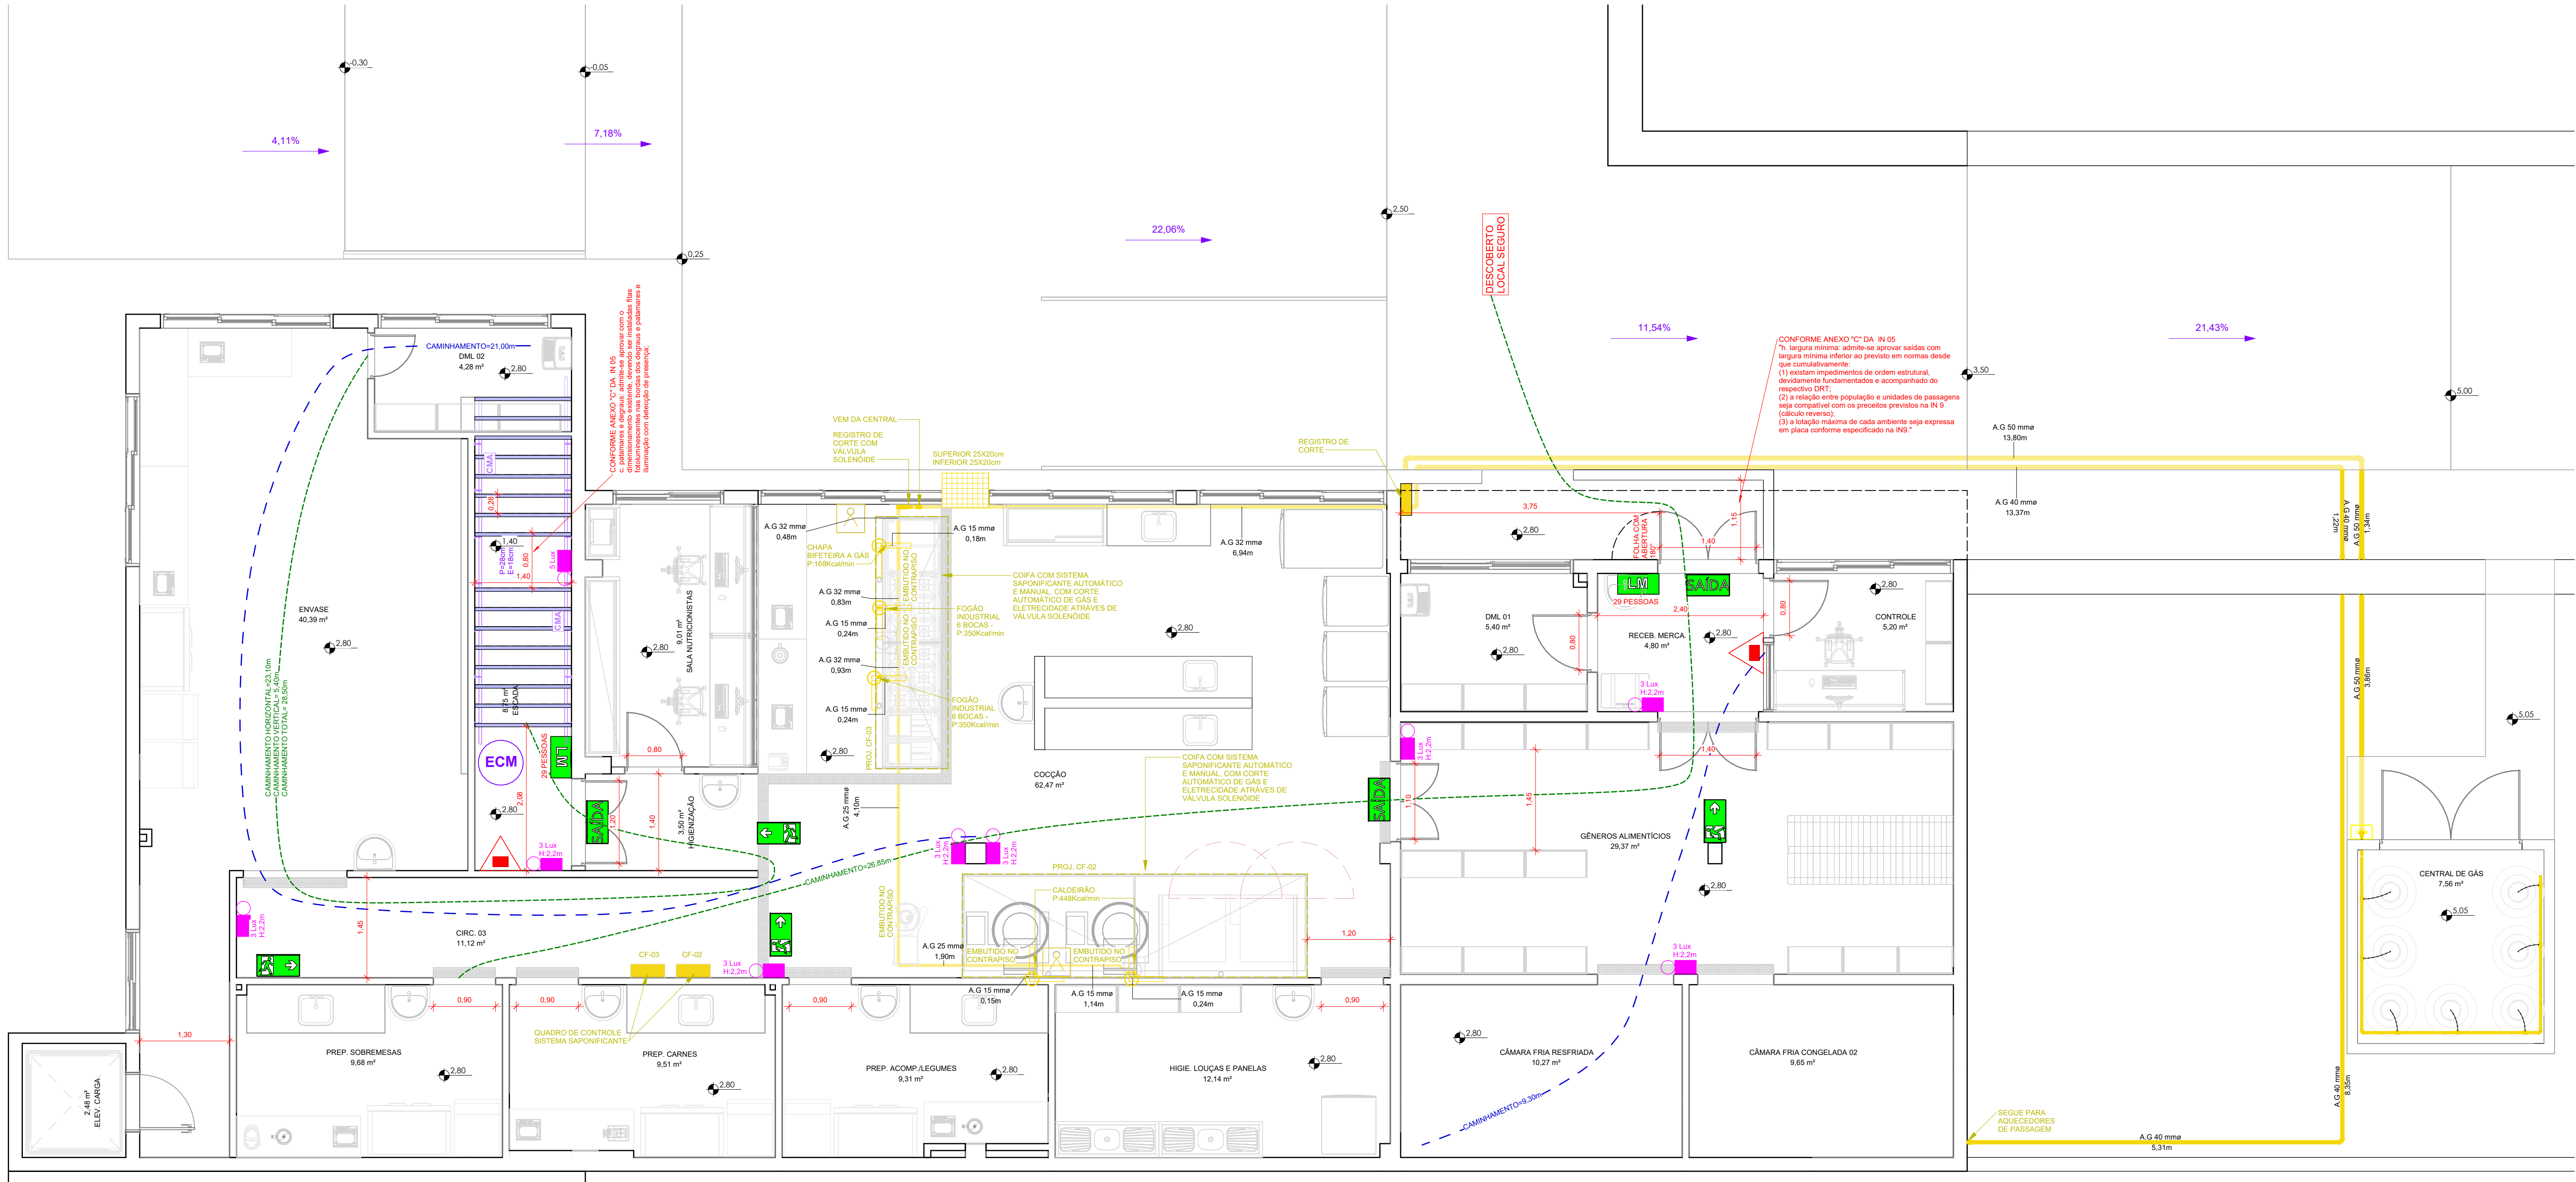

PLANTA SUPERIOR
Escala - 1:50

LEGENDA - DESCRIÇÃO	
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO - PQS 4kg (2-A-20-B-C) - C) SINALIZAÇÃO DE PAREDE
	REGISTRO DE CORTE FECHO RÁPIDO E ALIMENTAÇÃO DO PONTO DE CONSUMO
	VENTILAÇÃO PERMANENTE EM PAREDE, COM VENEZIANA 9mm ENTRE PLACAS
	DETECTOR DE GÁS
	UNIDADE AUTÔNOMA LED 9 W, 3 km LOCAL NIVEL, 5 km LOCAL DESNIVEL
	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINESCENTE 30x15 cm
	PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA - FOTOLUMINESCENTE 40x20 cm
	ESCALADA COMUM
	CORRIMO METÁLICO "ALTURA ENTRE 80 E 92 cm GUARDA CORPO EM ALVENARIA (PAREDE *1 1,10m quando não identificado)
	FITAS FOTOLUMINESCENTES
	TUBULAÇÃO DA REDE DE GLP APARENTE - AÇO GALVANIZADO Ø VARIÁVEL
	TUBULAÇÃO DA REDE DE GLP ENVELOPADA - AÇO GALVANIZADO Ø VARIÁVEL
	CAMINHAMENTO MÁXIMO EXTINTOR
	CAMINHAMENTO MÁXIMO AMBIENTES MAIS AFASTADOS

CARIMBOS			
REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
E-PLAN ENGENHARIA CNPJ: 16016870001-45 CREABR: 127623-8 RUA NÁULIA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC CEP: 88132-190 www.eplan-eng.br TELEFONE: (48) 3093 9350			
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA RUA HELFRI SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC CEP: 88010-000 - FONE: (48) 3241-4000 www.sesc-sc.com.br			
PROJETO: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO			
LOCAL: LACES - SC			
ENDEREÇO DA OBRA: R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-000			
OBRA: CONGELADOS SESC - JOSÉ MENDES			
CONTEÚDO: PLANTA TÉRREO E SUPERIOR			
PROPRIETÁRIO:		RESP. TÉCNICO:	
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC ARISC CNPJ: 03.603.596/0001-48		ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO CREASC: 122.825-5	
AUTOR DO PROJETO: Projetista		PRANCHAS Nº	
		02	
CO-AUTOR DO PROJETO:		04	
REGULARIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		TOTAL	
ARQUIVO:	DESENHO:	ESCALA:	DATA: