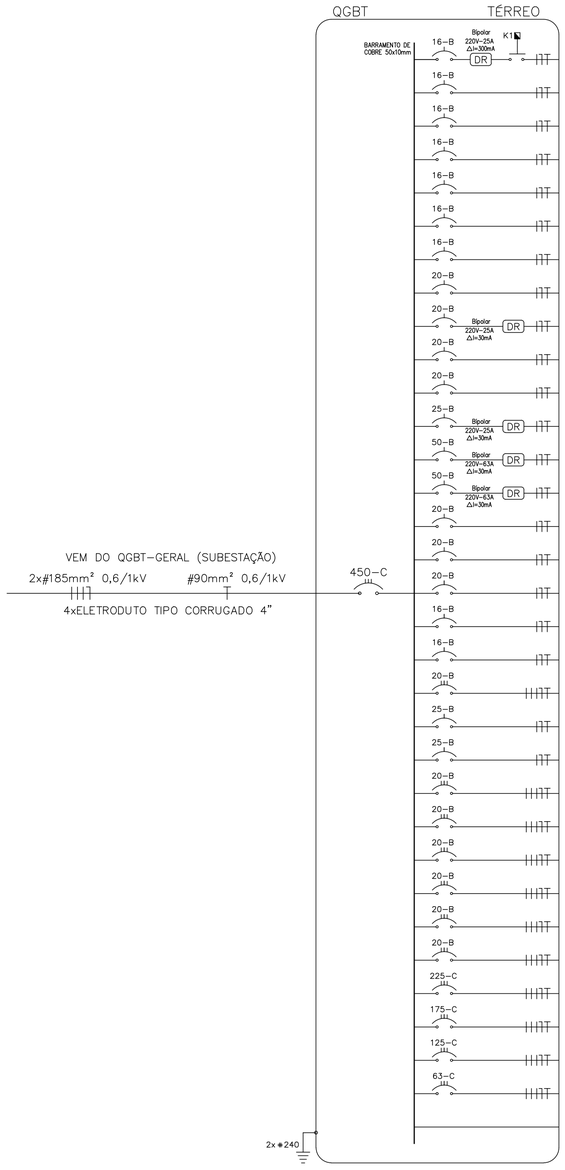

CIRC.	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	POT. (W)	BITOLA	FASE
01	ILUMINAÇÃO	EXTERNA–PISO	102	4,0	A
02	ILUMINAÇÃO	CIRCULAÇÃO	483	2,5	B
03	ILUMINAÇÃO	RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	585,50	2,5	C
04	ILUMINAÇÃO	ADM/FINANCEIRO GERÊNCIA	360	2,5	A
05	ILUMINAÇÃO	SANITÁRIOS	144	2,5	B
06	ILUMINAÇÃO	RESTAURANTE/DML	1.250,5	2,5	C
07	ILUMINAÇÃO	RESTAURANTE	1.120	2,5	A
50	TOMADAS	CIRCULAÇÃO	600	2,5	B
51	TOMADAS	SANITÁRIOS	400	2,5	C
52	TOMADAS	RESTAURANTE/DML	1.100	2,5	A
53	TOMADAS	CAIXA	1.200	2,5	B
54	TOMADAS	BANCADAS REFRIG. SUQUEIRA	2.000	4,0	C
55	TOMADAS	BANCADA AQUECIDA	10.000	10,0	A
56	TOMADAS	BANCADA AQUECIDA	10.000	10,0	B
57	TOMADAS	GERÊNCIA	785	2,5	C
58	TOMADAS	ADM/FINANCEIRO	1.170	2,5	A
59	TOMADAS	RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	1.100	2,5	B
60	TOMADAS	IL. EMERGÊNCIA	450	2,5	C
61	TOMADAS	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO	400	2,5	A
AC 01	FORÇA	EVAPORADORA 48.000BTU RELAC. CLIENTE	5.000	2,5	ABC
AC 02	FORÇA	EVAPORADORA 18.000 ADM/FINANCEIRO	2.000	4,0	B
AC 03	FORÇA	EVAPORADORA 18.000BTU GERÊNCIA	2.000	4,0	C
AC 04	FORÇA	EVAPORADORA 48.000BTU RESTAURANTE	5.000	2,5	ABC
AC 05	FORÇA	EVAPORADORA 48.000BTU RESTAURANTE	5.000	2,5	ABC
AC 06	FORÇA	EVAPORADORA 48.000BTU RESTAURANTE	5.000	2,5	ABC
AC 07	FORÇA	EVAPORADORA 48.000BTU RESTAURANTE	5.000	2,5	ABC
AC 08	FORÇA	EVAPORADORA 48.000BTU RESTAURANTE	5.000	2,5	ABC
AC 09	FORÇA	EVAPORADORA 48.000BTU RESTAURANTE	5.000	2,5	ABC
00	CD.COZ.	COCÇÃO	146.675	2x 70,0	ABC
00	CD.1	1° PAVIMENTO	172.816	120,0	ABC
00	CD.2	2° PAVIMENTO	69.796	70,0	ABC
00	CD.MAQ.	BARRILETE	11.820	25,0	ABC
	RESERVA PARA 3 DISJUNTORES TRIFÁSICOS				
	POTÊNCIA TOTAL INSTALADA		470.357	2x 185,0	ABC

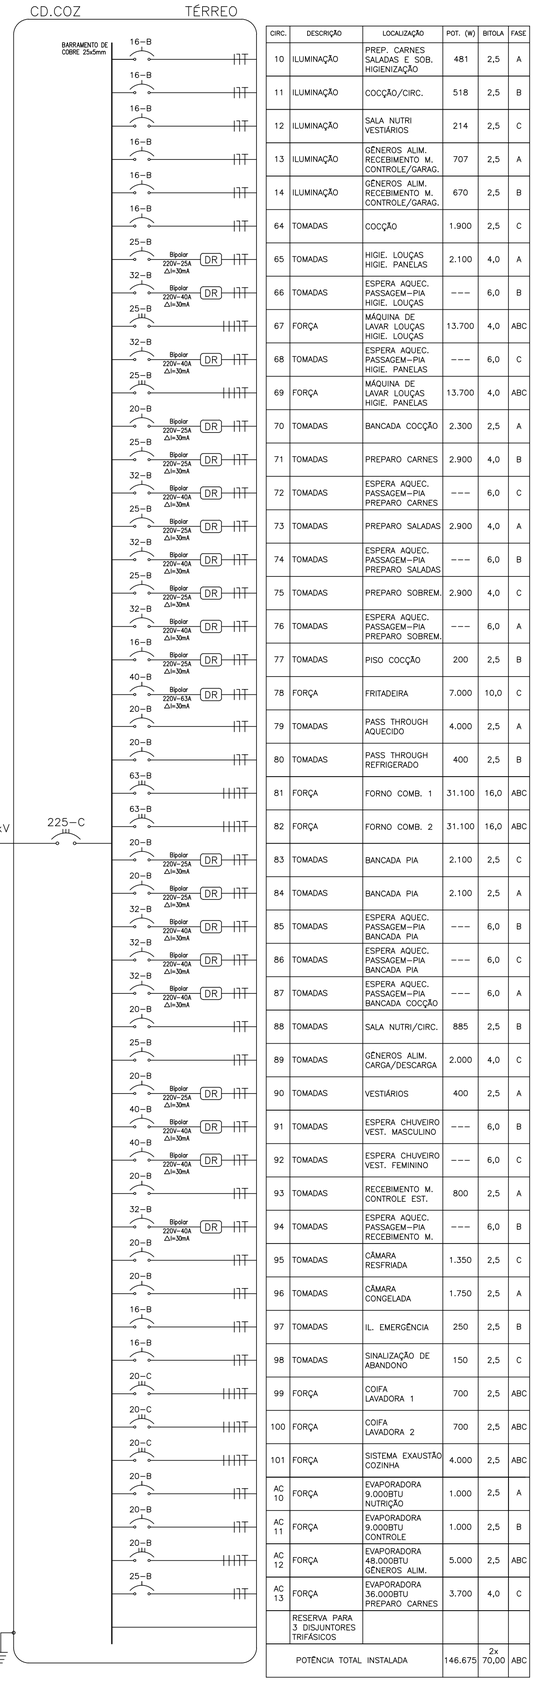

CIRC.	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	POT. (W)	BITOLA	FASE
10	ILUMINAÇÃO	PREP. CARNES SALADAS E SOB. HIGIENIZAÇÃO	481	2,5	A
11	ILUMINAÇÃO	COCÇÃO/CIRC.	518	2,5	B
12	ILUMINAÇÃO	SALA NUTRI VESTIÁRIOS	214	2,5	C
13	ILUMINAÇÃO	GÊNEROS ALIM. RECEBIMENTO M. CONTROLE/GARAG.	707	2,5	A
14	ILUMINAÇÃO	GÊNEROS ALIM. RECEBIMENTO M. CONTROLE/GARAG.	670	2,5	B
64	TOMADAS	COCÇÃO	1.900	2,5	C
65	TOMADAS	HIGIE. LOUÇAS HIGIE. PANELAS	2.100	4,0	A
66	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA HIGIE. LOUÇAS	---	6,0	B
67	FORÇA	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS HIGIE. LOUÇAS	13.700	4,0	ABC
68	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA HIGIE. PANELAS	---	6,0	C
69	FORÇA	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS HIGIE. PANELAS	13.700	4,0	ABC
70	TOMADAS	BANCADA COCÇÃO	2.300	2,5	A
71	TOMADAS	PREPARO CARNES	2.900	4,0	B
72	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA PREPARO CARNES	---	6,0	C
73	TOMADAS	PREPARO SALADAS	2.900	4,0	A
74	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA PREPARO SALADAS	---	6,0	B
75	TOMADAS	PREPARO SOBREM.	2.900	4,0	C
76	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA PREPARO SOBREM.	---	6,0	A
77	TOMADAS	PISO COCÇÃO	200	2,5	B
78	FORÇA	FRITADEIRA	7.000	10,0	C
79	TOMADAS	PASS THROUGH AQUECIDO	4.000	2,5	A
80	TOMADAS	PASS THROUGH REFRIGERADO	400	2,5	B
81	FORÇA	FORNO COMB. 1	31.100	16,0	ABC
82	FORÇA	FORNO COMB. 2	31.100	16,0	ABC
83	TOMADAS	BANCADA PIA	2.100	2,5	C
84	TOMADAS	BANCADA PIA	2.100	2,5	A
85	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA BANCADA PIA	---	6,0	B
86	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA BANCADA PIA	---	6,0	C
87	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA BANCADA COCÇÃO	---	6,0	A
88	TOMADAS	SALA NUTRI/CIRC.	885	2,5	B
89	TOMADAS	GÊNEROS ALIM. CARGA/DESCARGA	2.000	4,0	C
90	TOMADAS	VESTIÁRIOS	400	2,5	A
91	TOMADAS	ESPERA CHUVEIRO VEST. MASCULINO	---	6,0	B
92	TOMADAS	ESPERA CHUVEIRO VEST. FEMININO	---	6,0	C
93	TOMADAS	RECEBIMENTO M. CONTROLE EST.	800	2,5	A
94	TOMADAS	ESPERA AQUEC. PASSAGEM–PIA RECEBIMENTO M.	---	6,0	B
95	TOMADAS	CÂMARA RESFRIADA	1.350	2,5	C
96	TOMADAS	CÂMARA CONGELADA	1.750	2,5	A
97	TOMADAS	IL. EMERGÊNCIA	250	2,5	B
98	TOMADAS	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO	150	2,5	C
99	FORÇA	COIFA LAVADORA 1	700	2,5	ABC
100	FORÇA	COIFA LAVADORA 2	700	2,5	ABC
101	FORÇA	SISTEMA EXAUSTÃO COZINHA	4.000	2,5	ABC
AC 10	FORÇA	EVAPORADORA 9.000BTU NUTRIÇÃO	1.000	2,5	A
AC 11	FORÇA	EVAPORADORA 9.000BTU CONTROLE	1.000	2,5	B
AC 12	FORÇA	EVAPORADORA 48.000BTU GÊNEROS ALIM.	5.000	2,5	ABC
AC 13	FORÇA	EVAPORADORA 36.000BTU PREPARO CARNES	3.700	4,0	C
	RESERVA PARA 3 DISJUNTORES TRIFÁSICOS				
	POTÊNCIA TOTAL INSTALADA		146.675	2x 70,00	ABC

DETALHE DO COMANDO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA PISO

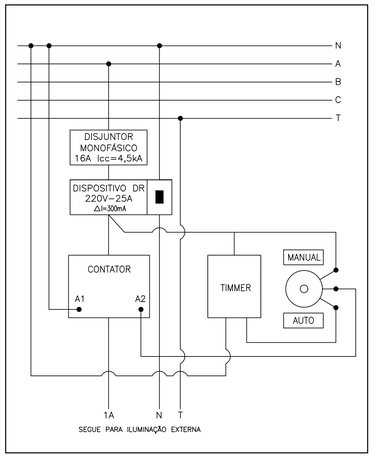

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
01	08/07/2021	conforme solicitação de 28/06/21 – da Aprovação Prévia	Maiaura
02	NOV/2024	* Área total musculação = 422,12 m² (267,72 existente + 154,40 ampliação). Sendo Ampliação de 154,40 m², alteração de layout de 35,62 m², totalizando 190,02 m² de intervenção	GABRIEL
		"AS BUILT"	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251–4800
sesc–sc@sesc–sc.com.br

Projeto

ELÉTRICO

Local
SESC TUBARÃO
End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra
AMPLIAÇÃO ACADEMIA (REFORMA BLOCO NOVO)

Conteúdo
QUADROS DE CARGAS QGBT E CD.COZ.

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico

Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Pranchа nº
12
13
Total

Autor do Projeto
ENG. DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC 122.825–5
Assinatura

Co–Autor do Projeto

Arquivo	*Desenho*	*Escala*	*Data*
PROJETO ELÉTRICO SESC TUBARÃO REV01 – 20-06-24 - CORREÇÃO PRANCHA 07-Servidor.dwg	GABRIEL	Indicada	NOV/2024

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Pena Padrão SESC-SC.ctb
ARQUIVO: Z:\Santa Catarina\Tubarão\05_TUB_SESC_TUBARÃO\ELÉTRICO\DWG\Projeto Elétrico Sesc Tubarão Rev01 - 20-06-24 - CORREÇÃO PRANCHA 07-Servidor.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)