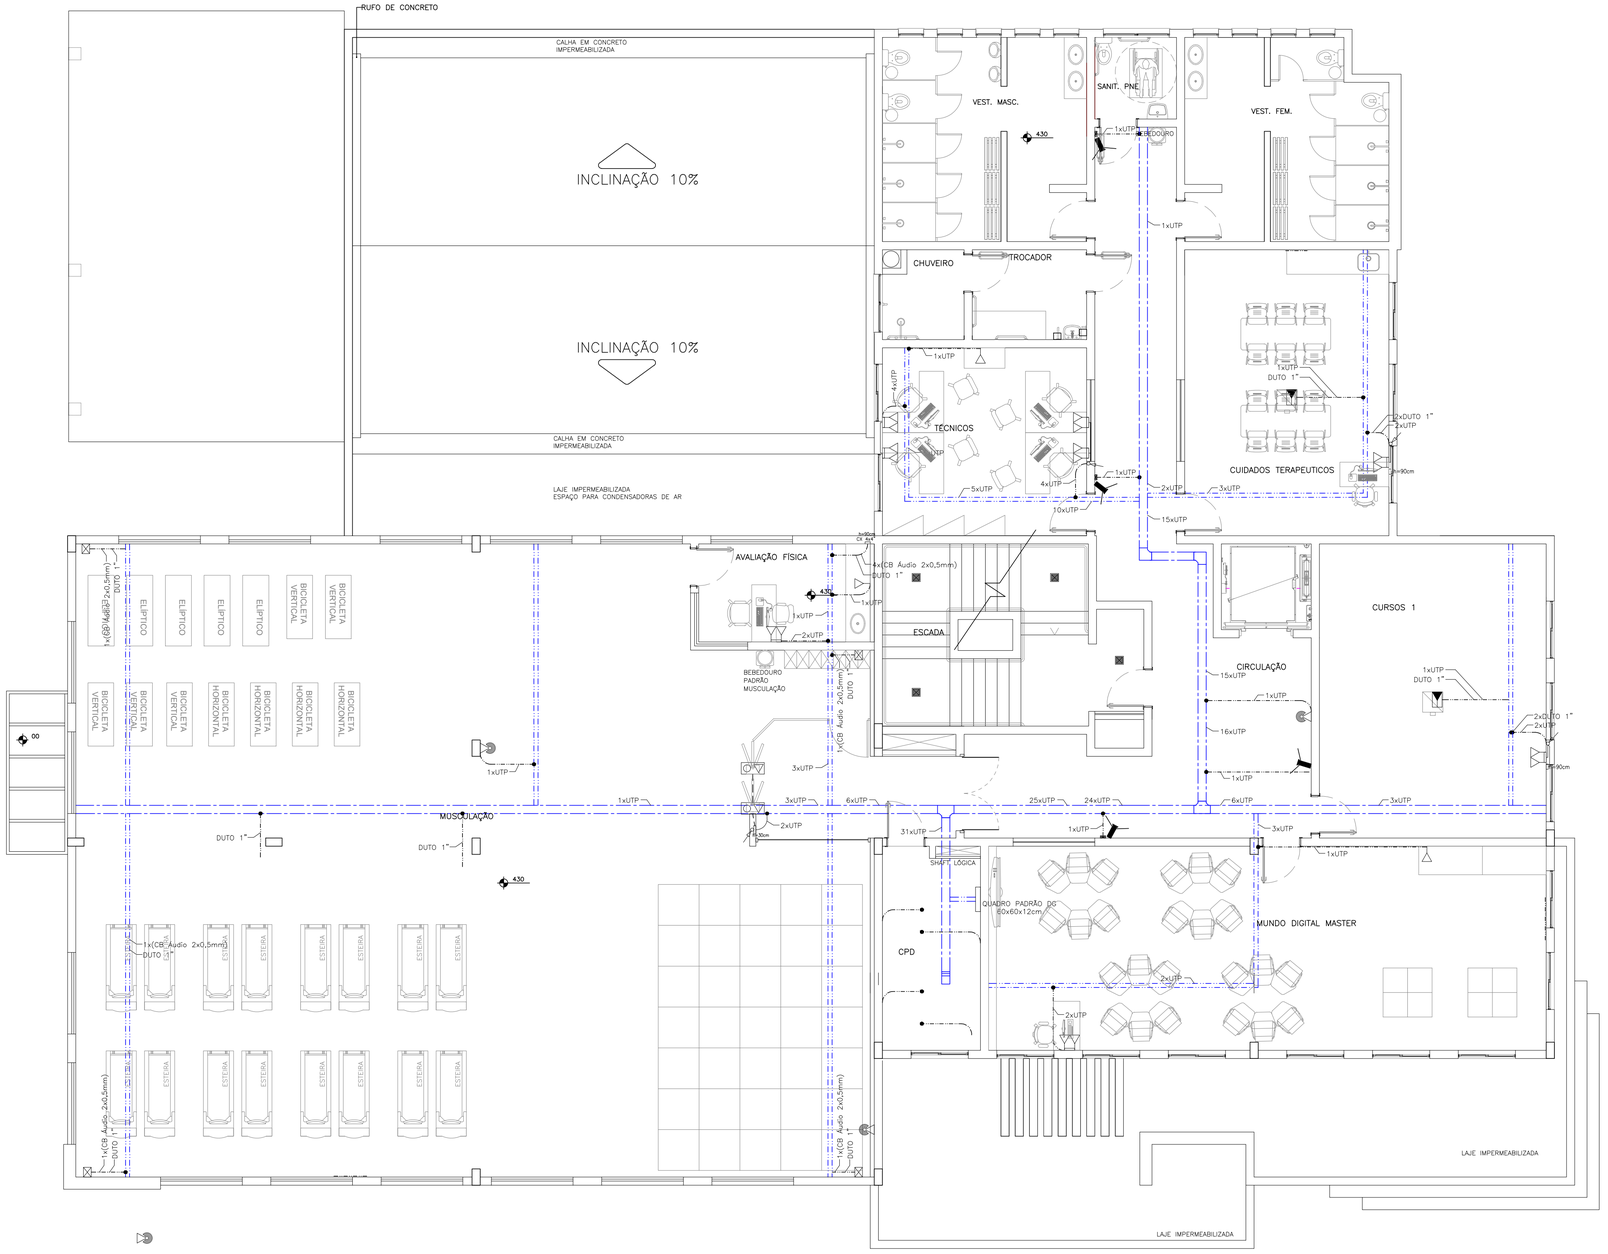

PLANTA BAIXA – PRIMEIRO PAVIMENTO

ÁREA: 685,28m²

ESCALA.: _____ 1:75

	ELETRODUTO QUE DESCE.
	ELETRODUTO QUE SOBE.
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE.
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.
	PERFILADO METÁLICO 38x38mm
	ELETROCALHA EM CHAPA METÁLICA, LISA, TIPO C, COM TAMPA, 200x100cm, APARENTE.
	ELETRODUTO APARENTE SOBRE O FORRO.
	CAIXA 4x2" DE EMBUTIR CONTENDO 1 CONECTOR RJ-45 CAT 6 A 2,20m DO PISO PARA SINAL WIRELESS.
	CAIXA 4x2" DE EMBUTIR CONTENDO 1 CONECTOR RJ-45 CAT 6 A 0,30m DO PISO.
	CAIXA 4x2" DE EMBUTIR CONTENDO 1 CONECTOR RJ-45 CAT 6 A 1,20m DO PISO.
	CAIXA 4x4" DE EMBUTIR CONTENDO 2 CONECTORES RJ-45 CAT 6 A 0,30m DO PISO.
	CAIXA 4x2" DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA SINAL DE TV A CABO/ANTENA A 1.50m DO PISO.
	CAIXA 4x4" DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA CABO HDMI(PROJETOR) E 1 CONECTOR RJ-45 CAT6 PARA REDE LÓGICA, INSTALADA NO TETO.
	CAIXA 4x2" DE EMBUTIR COM CONECTOR PARA SINAL DE TV A CABO INSTALADA NO TETO.
	CAIXA 4x4" DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA FIAÇÃO DE SOM, INSTALADA NO TETO.
	CAIXA 4x4" DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA CABO HDMI(PROJETOR) E FIAÇÃO PARA SOM (CONFORME PROJETO), INSTALADA A 0.90m DO PISO.
	CÂMERA DE SEGURANÇA A 2.20m DO PISO.
	CAIXA 4x2" DE EMBUTIR CONTENDO 1 CONECTOR RJ-45 CAT 6 PARA CONEXÃO DA CÂMERA DE SEGURANÇA CONFORME INDICADO EM PROJETO, A 2.20m DO PISO.

SIMBOLOGIA

NOTAS

01–OS ELETRODUTOS UTILIZADOS DEVERÃO DO TIPO ANTICHAMA BITOLA ø1".

02–EM TODOS OS LANCES DE TUBULAÇÃO, DEVERÃO SER COLOCADOS ARAMES DE FERRO GALVANIZADO DE 14 AWG (ARAMES–GUIA).

03–O CABO UTILIZADO PARA A REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SERÁ DO TIPO UTP CAT–6.

04–PARA CADA PONTO (CONECTOR RJ–45) DEVERÁ SER LANÇADO 1 CABO UTP CAT6.

05–O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPOSTO POR ELETROCALHAS E PERFILADOS SERÁ INSTALADO AO LADO DO SISTEMA ELETRICO, MANTENDO A DISTÂNCIA MINIMA DE 20cm ENTRE OS MESMOS E 5cm EM RELAÇÃO AS VIGAS.

06–PARA CADA PROJETOR INSTALADO NAS SALAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVERÁ SER INSTALADA CAIXA 4x4" DE EMBUTIR COM TAMPA CONTENDO PASSAGEM PARA CABO HDMI E CONECTOR RJ45 CAT6 PARA REDE LÓGICA. ESTA CAIXA SERÁ INTERLIGADA COM A CAIXA DE PASSAGEM 4x4" INSTALADA PRÓXIMA A MESA DO PROFESSOR, CONFORME PROJETO.

07–PARA A CONEXÃO DAS CAIXAS DE SOM COM OS EQUIPAMENTOS DE SOM, DEVERÁ SER UTILIZADO CABO BLINDADO PARA ÁUDIO 2x0,50mm.

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
01	08/07/2021	conforme solicitação de 28/06/21 – da Aprovação Prévia	Maiaura
		"AS BUILT"	

SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251–4800
sesc–sc@sesc–sc.com.br

Projeto

COMUNICAÇÃO

Local SESC TUBARÃO

End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO

Conteudo PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. técnico

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto

ENG. Christian Lizardo W. A. Alemán
CREA/SC 254268–6

Assinatura

Co–Autor do Projeto

Prancha nº **03**

04 *Total*

Arquivo	*Desenho*	*Escala*	*Data*
CATU_NOVASEDE_COM_REV 01.DWG	CHRISTIAN	Indicada	DEZEMBRO/2021

DATA DE PLOTAGEM: 19/maio/2022 ********** PENA DE PLOTAGEM: ---
ARQUIVO: D:\Backup HD Projetos\Projetos\Ano 2021\Sesc\Sesc Tubarão\Projeto Elétrico\CATU_NovaSede_COM_ REV 01.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)